




**CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING**  
**MISE EN GARDE: METTRE HORS TENSION AVANT D'EFFECTUER TOUTE MESURE D'ENTRETIEN.**  
**PRECAUCION: DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICIO A LA SECADORA.**

NOTE:  
 DASHED LINE INDICATES CIRCUITS THAT ARE NOT IN ALL MODELS.

REMARQUE:  
 LES TIRETS INDICENT L'EMPLACEMENT DES CIRCUITS QUI NE SONT PAS PRESENTS DANS TOUTS LES MODELES.

NOTA:  
 LAS LINEAS DE PUNTO INDICAN CIRCUITOS QUE NO ESTAN EN TODOS LOS MODELOS.

WIRE NOT INCLUDED IN MODELS PROVIDED WITH 4-WIRE POWER CORD.  
 FIL NON COMPRIS POUR LES MODELES QUI DISPOSENT D'UN CORDON D'ALIMENTATION A 4 FILS.  
 EL ALAMBRE NO SW INCLUYE EN LOS MODELOS PROPORCIONADOS CON UN CORDEN DE ALIMENTACION DE CUATRO ALAMBRES.

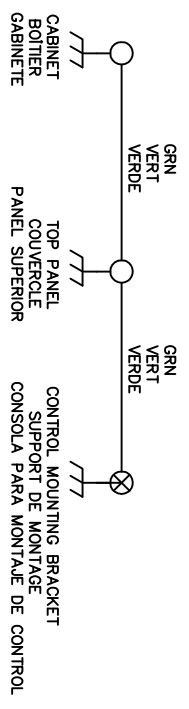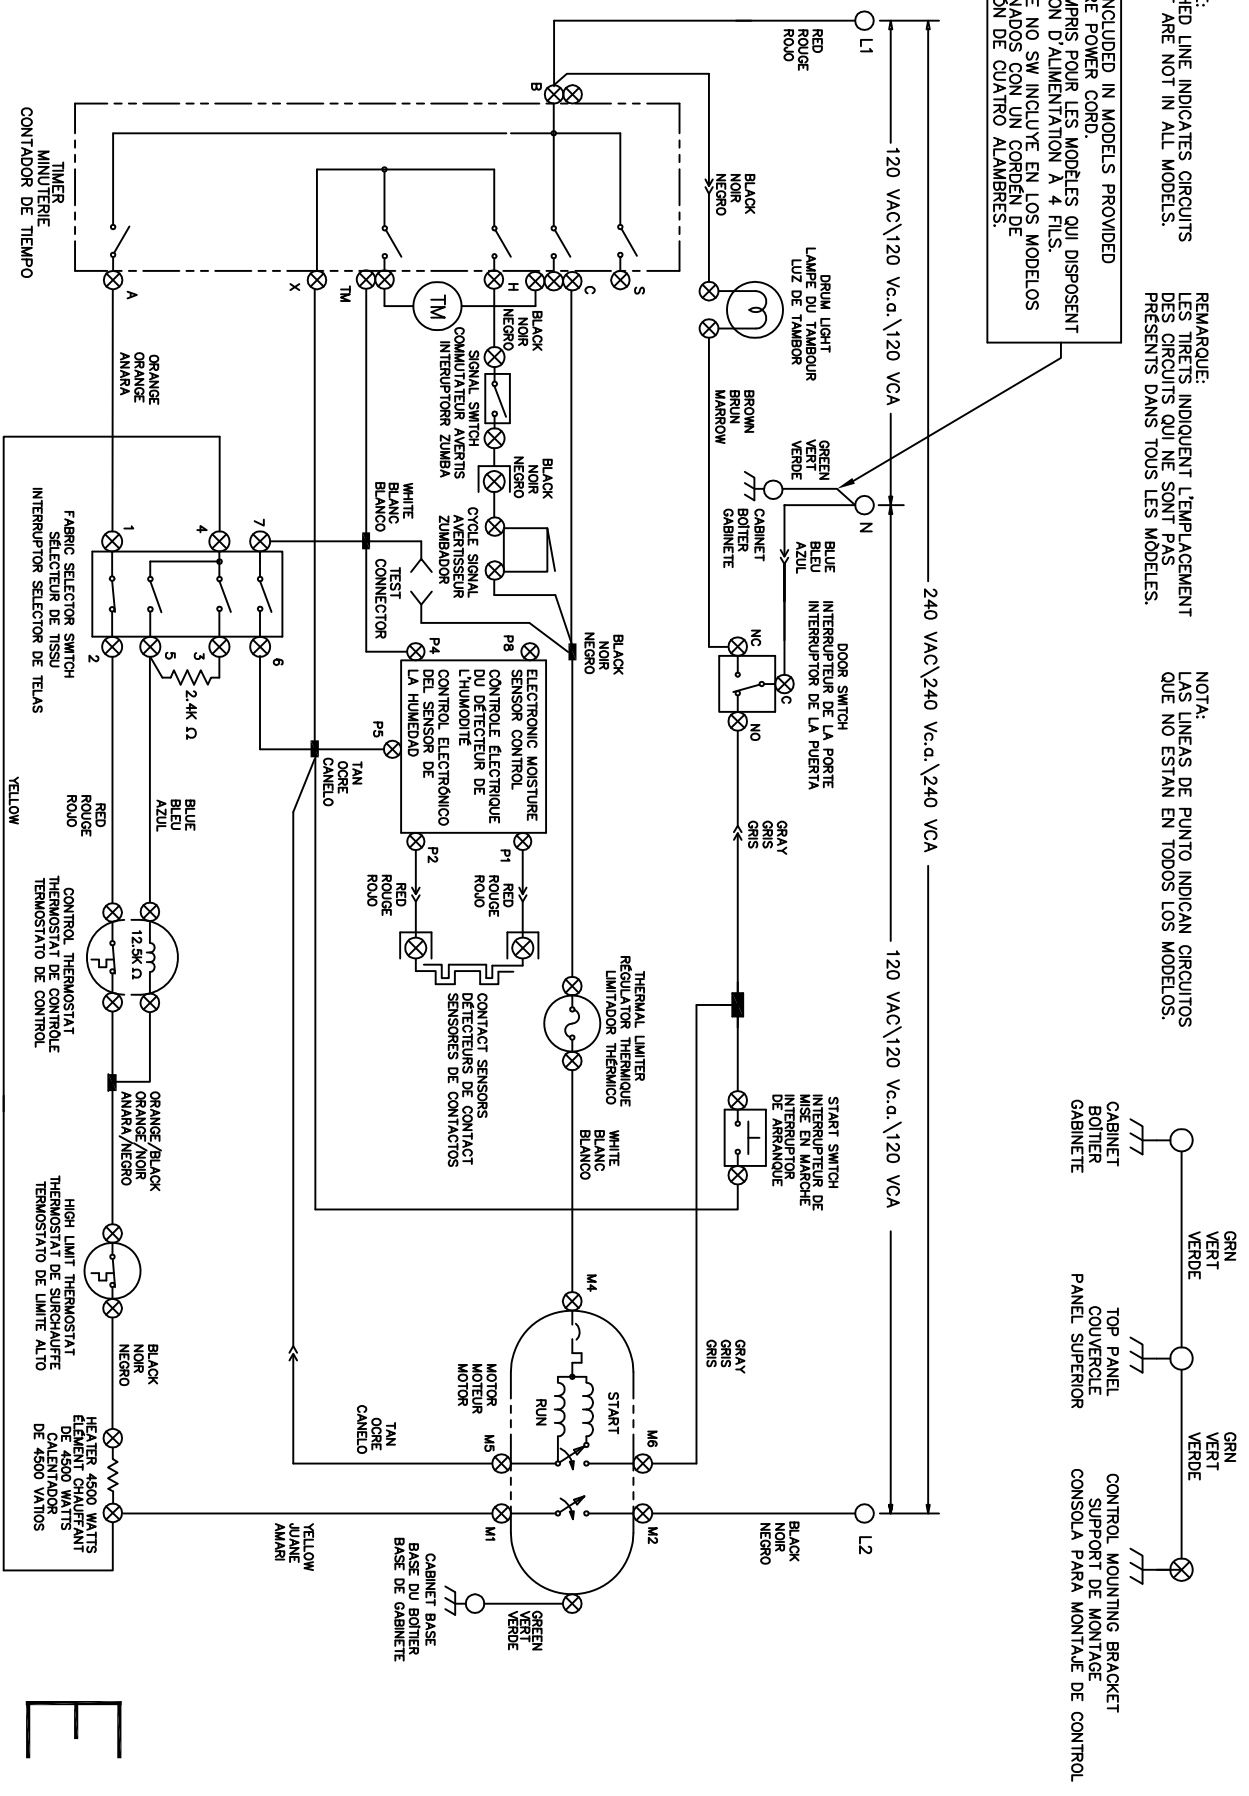


WIRING CODES	CODES DE CÂBLAGE	CODIGOS DE ALAMBRADOS
⊗ QUICK DISCONNECT TERMINAL CONNECTION	BORNE A DEBRANCHEMENT RAPIDE CONNEXION	TERMINAL DE DESCONEXION RAPIDA CONEXION
⊕ NO CONNECTION	AUCUNE CONNEXION	SIN CONEXION
⊕ MOTOR SWITCH	INTERRUPTEUR DU MOTEUR	INTERRUPTOR DEL MOTOR
⊕ SPUCE	EPISURE	EMPALME
⊕ MOTOR PROTECTOR	PROTECTEUR DU MOTEUR	PROTECTOR DEL MOTOR
⊕ CHASSIS (CABINET) GROUND	MISE A LA TERRE DU BOTTER	PUESTA A TIERRA DEL CHASIS (GABINETE)
○ SCREW TERMINAL	BORNE A VIS	BORNE DE TORNILLO
⊕ HARNESS CONNECTOR TERMINAL	BORNE A CONNECTEUR DE HARNAIS	TERMINAL CONECTOR DE CONEXIONADO
⊕ INSULATED TERMINAL	BORNE OSOLEE	TERMINAL AISLADO

FABRIC SELECTOR SWITCH BOULTON DE SELECTION DU TISSU INTERRUPTOR SELECTOR DE TELAS	CIRCUIT CIRCUIT CIRCUITO
FUNCTION	1-2 4-3 4-5 6-7
REGULAR	X
MEDIUM	X X
LOW	X
AIR FLUFF	X

- NOTES:
1. ALL WIRING MUST CONFORM TO LOCAL ELECTRICAL CODES.
  2. CONNECT DRYER TO A 30 AMP INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT.
  3. TIMER SHOWN IN OFF POSITION, DOOR SWITCH CLOSED, MOTOR AT REST, THERMOSTAT CLOSED AND FABRIC SELECTOR SWITCH AT REGULAR.

- REMARQUES:
1. TOUT LE CÂBLAGE DOIT RESPECTER LES CODES DE L'ELECTRICITE LOCAUX.
  2. BRANCHER LA SECHEUSE A UNE DERIVATION DISTINCTE DE 30 AMPERES.
  3. MINUTERIE ILLUSTREE EN POSITION FERME, INTERRUPTEUR DE LA PORTE FERME, MOTEUR ARRETE, THERMOSTAT FERME ET BOULTON DE SELECTION DU TISSU SUR REGULIER.

- NOTAS:
1. TODAS LAS INSTALACIONES ALAMBRICAS DEBEN CUMPLIR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES.
  2. CONECTAR LA SECADORA A UN CIRCUITO DE RAMAL INDIVIDUAL DE 30 AMPERIOS.
  3. EL CRONIZADOR SE MUESTRA EN POSICION CERRADO, EL MOTOR EN REPOSE, EL THERMOSTATO CERRADO Y EL INTERRUPTOR SELECTOR DE TELAS EN REGULIER.

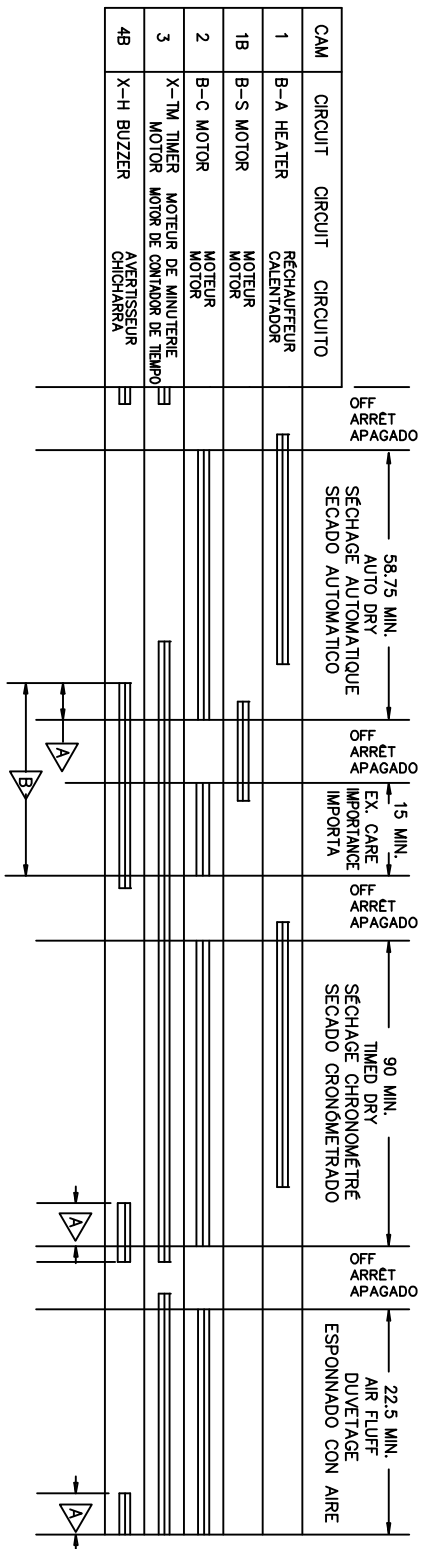

BAR CHART ABOVE REPRESENTS ONE COMPLETE REVOLUTION OF TIMER SHAFT.  
SHADED PORTION OF BAR CHART INDICATES THE PROPORTIONAL TIMES THAT INTERNAL TIMER CONTACTS ARE CLOSED.

A PULSAR CAM, LOCATED NEXT TO THE BUZZER CAM AND ROTATING AT 12 REVOLUTIONS PER HOUR, ALLOWS CIRCUITS "X-H" TO CLOSE FOR 5 SECONDS (±3 SECONDS).

- ▷ 1 OR 2 TIMES IN THIS AREA
- ▷ 5 TO 7 TIMES IN THIS AREA

LE DIAGRAMME SUR LA GAUCHE REPRESENTE UNE ROTATION COMPLETE DE L'ARBRE DE LA MINUTERIE.  
LA PARTIE OMBREEE DU DIAGRAMME INDIQUE LE TEMPS RELATIF PENDANT LEQUEL LES CONTACTS INTERNES DE LA MINUTERIE SONT FERMES.

UNE CAME D'IMPULSION SITUÉE À CÔTÉ DE LA CAME DE L'AVERTISSEUR ET TOURNANT À RAISON DE 12 TOURS À L'HEURE PERMET AU CIRCUIT <<X-H>> DE SE FERMER PENDANT 5 SECONDES (±3 SECONDES).

- ▷ 1 OU 2 FOIS DANS CETTE SECTION
- ▷ DE 5 À 7 FOIS DANS CETTE SECTION

EL GRAFICO DE BARRAS DE LA IZQUIERDA REPRESENTA UNA REVOLUCION COMPLETA DEL EJE DEL CRONIZADOR.  
LA PORCION SOMBRREADA DEL GRAFICO DE BARRAS INDICA LOS TIEMPOS PROPORCIONALES QUE LOS CONTACTOS INTERNOS DEL CRONIZADOR ESTAN CERRADOS.

UNA LEVA GENERADORA DE IMPULSOS, UBICADA JUNTO A LA LEVA DEL ZUMBADOR Y GIRANDO A 12 REVOLUCIONES POR HORA, PERMITE QUE EL CIRCUITO "X-H" SE CIERRE DURANTE 5 SEGUNDOS (±3 SEGUNDOS).

- ▷ 1 O 2 VECES EN ESTA AREA
- ▷ 5 A 7 VECES EN ESTA AREA

WIRING DIAGRAM  
SCHEMA DE CÂBLAGE  
DIAGRAMA DE CONEXIONES  
137171900 A

